


G.P.R.

via Vecchia Chimica, 18 Cerro al Lambro (MI)

tel 02/98112058

E-mail marco.arena@gpr.it www.gpr.it

SWEEP TEST

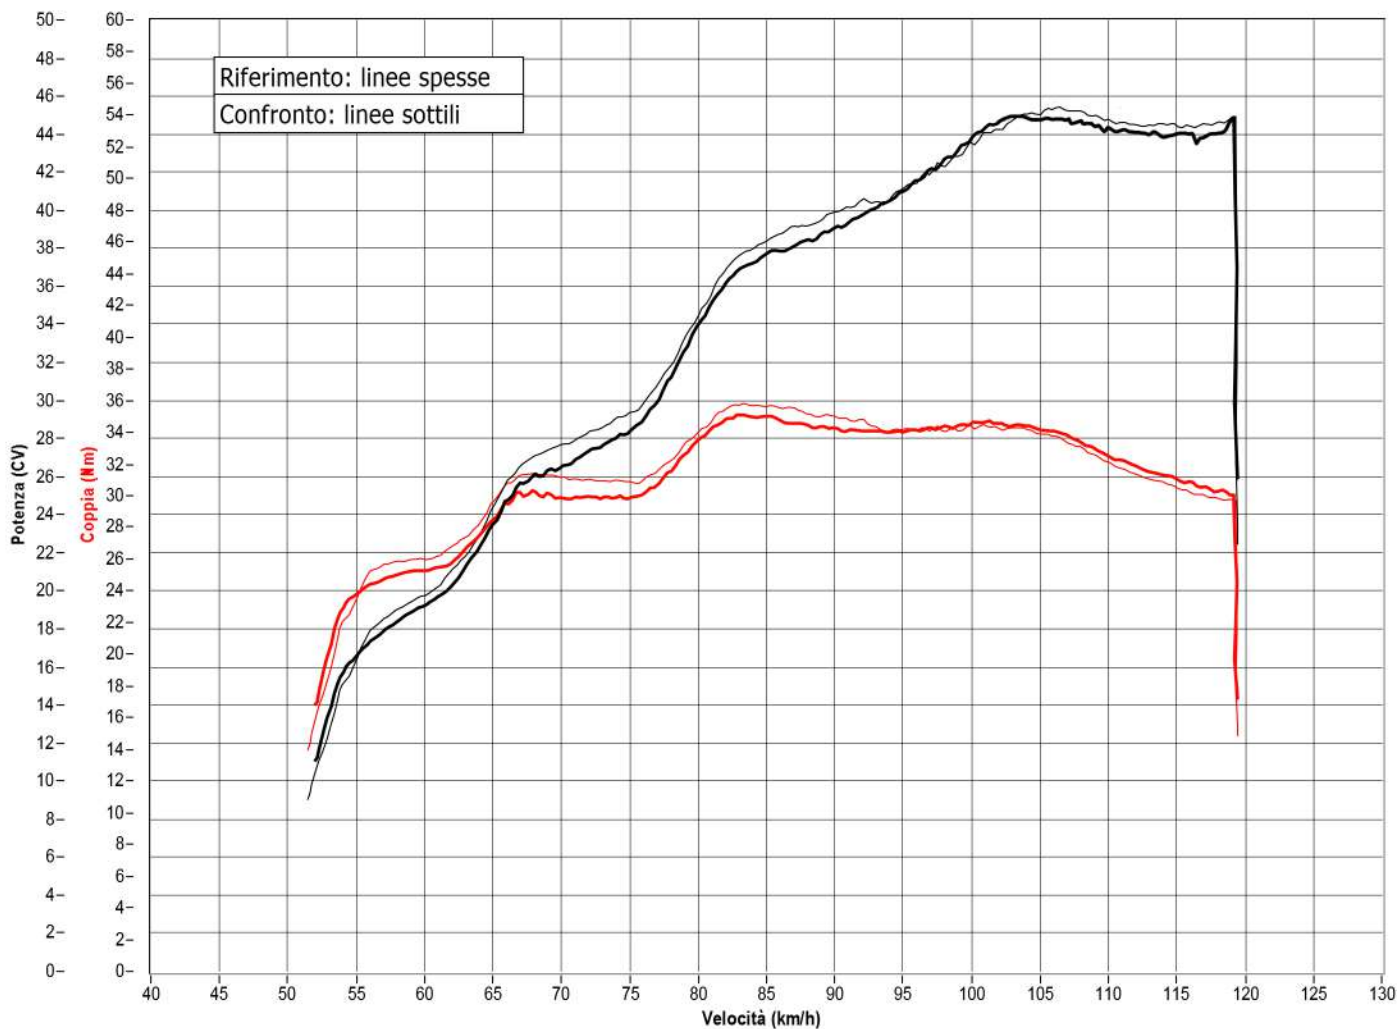

	Riferimento	Confronto
Data prova	31/03/19 - 11:25:43	03/04/19 - 11:54:31
Modello veicolo	HUSQVARNA SVARTPILEN 401	HUSQVARNA SVARTPILEN 401
Targa		
Cliente		
Operatore	GIULIO	GIULIO
Cilindrata	373	373
Alimentazione	Benzina	Benzina
Tipo motore	Aspirato	Aspirato
Contagiri	Automatico	Automatico
Trazione:	Posteriore	Posteriore
Temperatura (°C)	20	19
Pressione (mbar)	1010	1020
Nome file	190331_112543.dat	190403_115431.dat
Note		

● Potenza all'albero

● Coppia

	Riferimento	Confronto	
Potenza max all'albero	45,8	45,4	CV
Potenza max a corrispondenti a	9523	9475	giri/min
corretta secondo	107	106	km/h
fattore di correzione	DIN 70020 1,003	DIN 70020 0,991	
Coppia massima	35,0	36,0	Nm
Coppia massima a corrispondenti a	83	83	km/h
	7394	7404	giri/min
Velocità massima	120	120	km/h
Numero di giri massimo	10674	10663	giri/min

Note Riferimento: IMPIANTO OE

Note Confronto: IMPIANTO GPR